



# Soporte Científico-Técnico


Boletín No. 12  
Año 2002 by AWD

## Restricción de área de cobertura del sistema pararrayos Faragauss

El área de protección teórica de un sistema pararrayos Faragauss está dada por la influencia catódica (-) del electrodo generador enterrado y su interacción con potencial conducido desde el suelo a la punta FG-LP50-04.

**Contenido:**  
❖ Restricción de área de cobertura del sistema pararrayos Faragauss.

### NUBE (S) DE BASE CATÓDICA O CARGA NEGATIVA

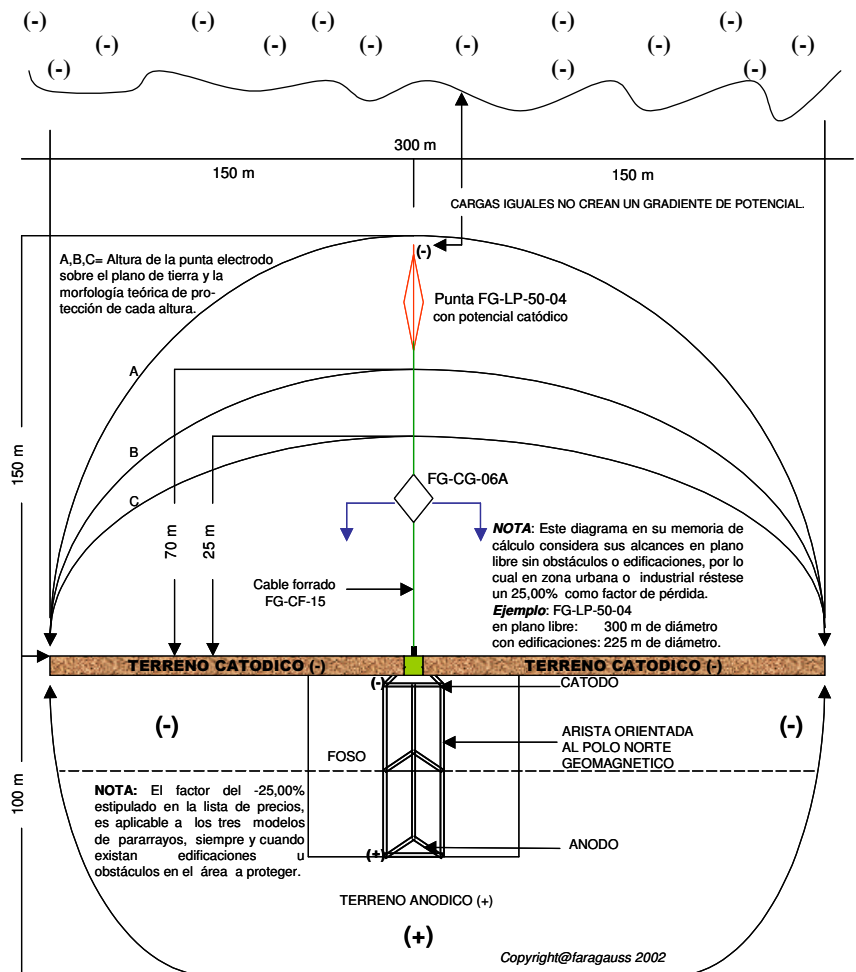

Serie de Colección

Copyright © 2000